


# 遮熱フィルム(吸収型)比較試験

照明を5分間点灯時してフローリングの表面温度を測定。

※ 試験日 H20 8月22日 晴れ 常温 29.2°C 日陰で測定

**A:フィルム無=38.2°C B:フィルム有=33.9°C 温度差=4.3°C**

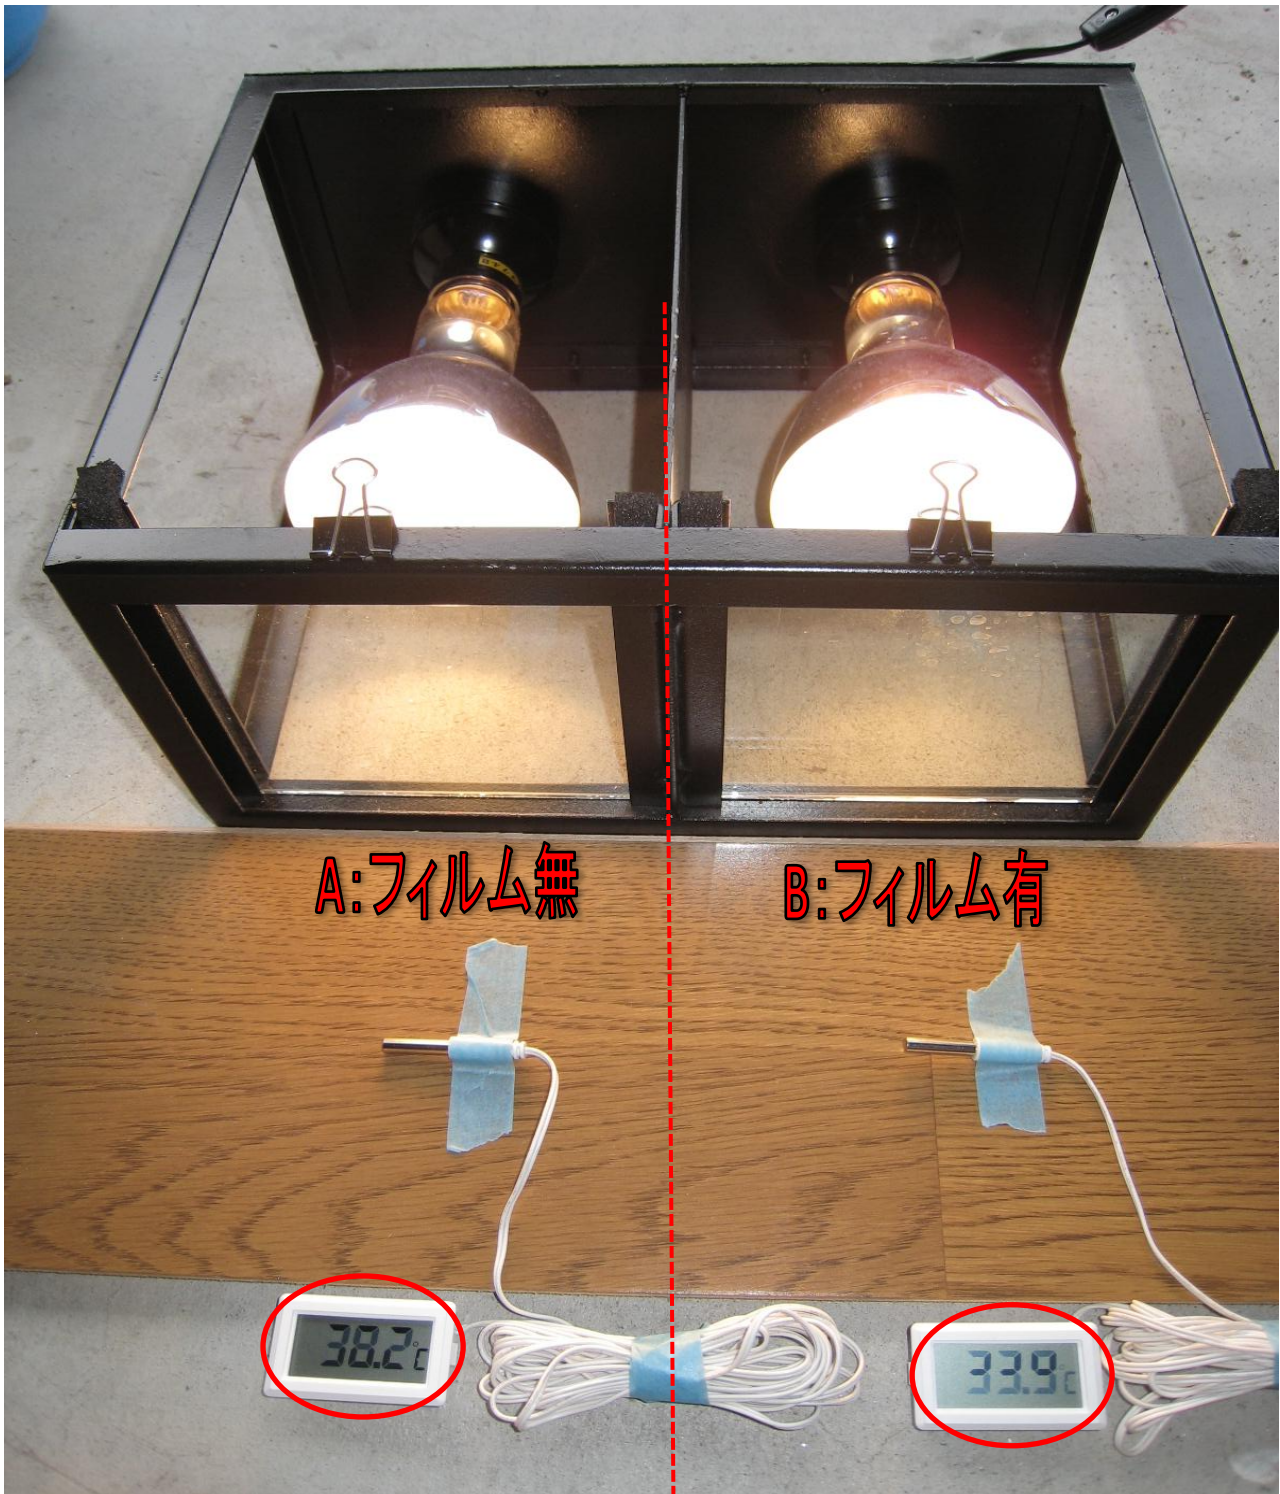

A: 常温から9°C上昇

B: 常温から4.7°C上昇